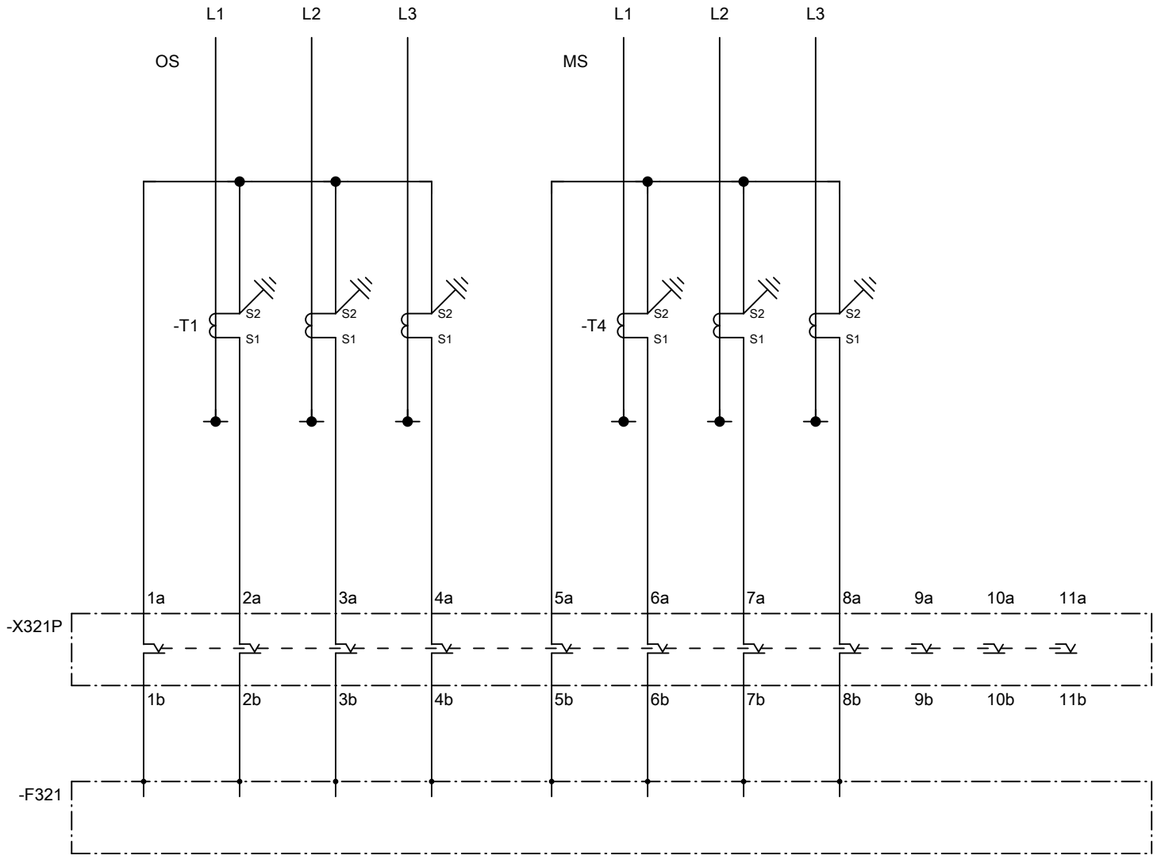

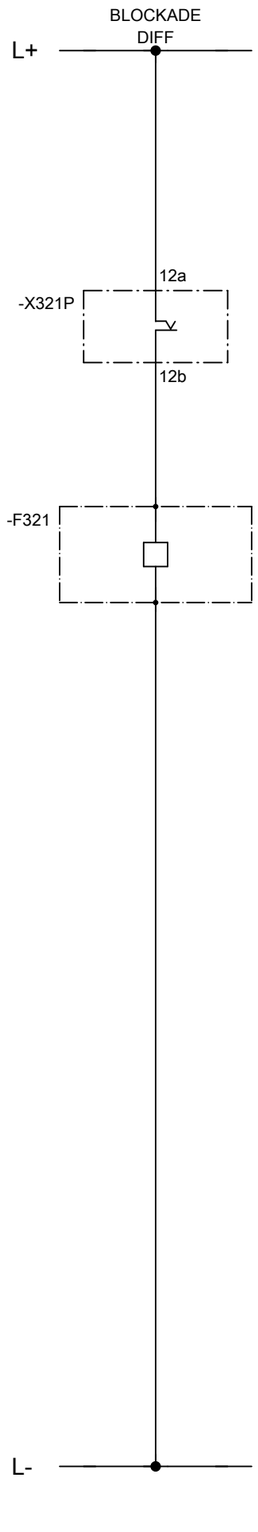

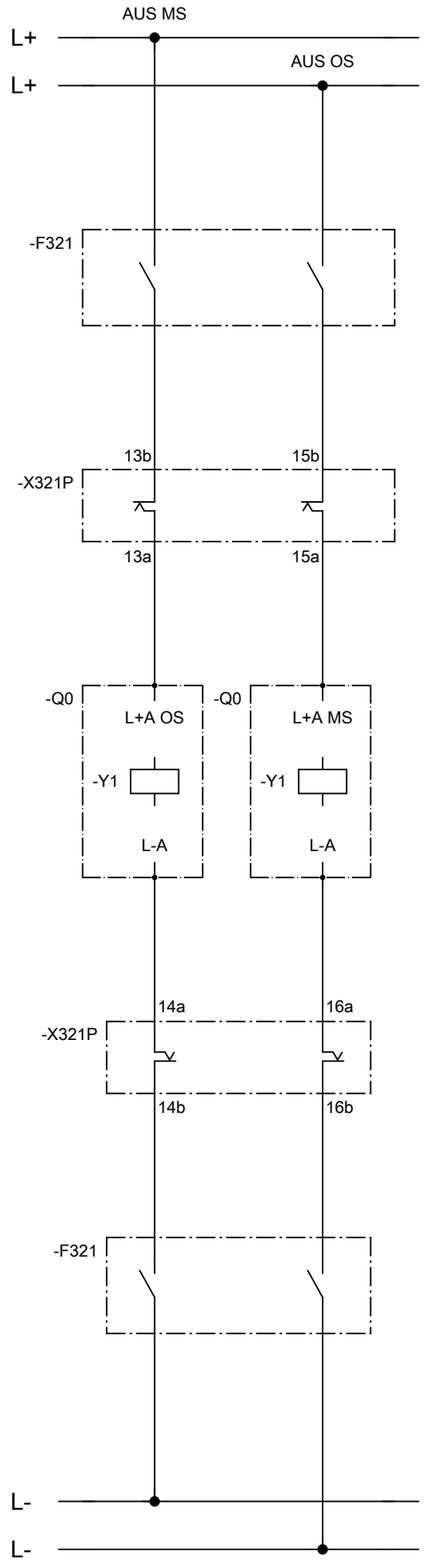

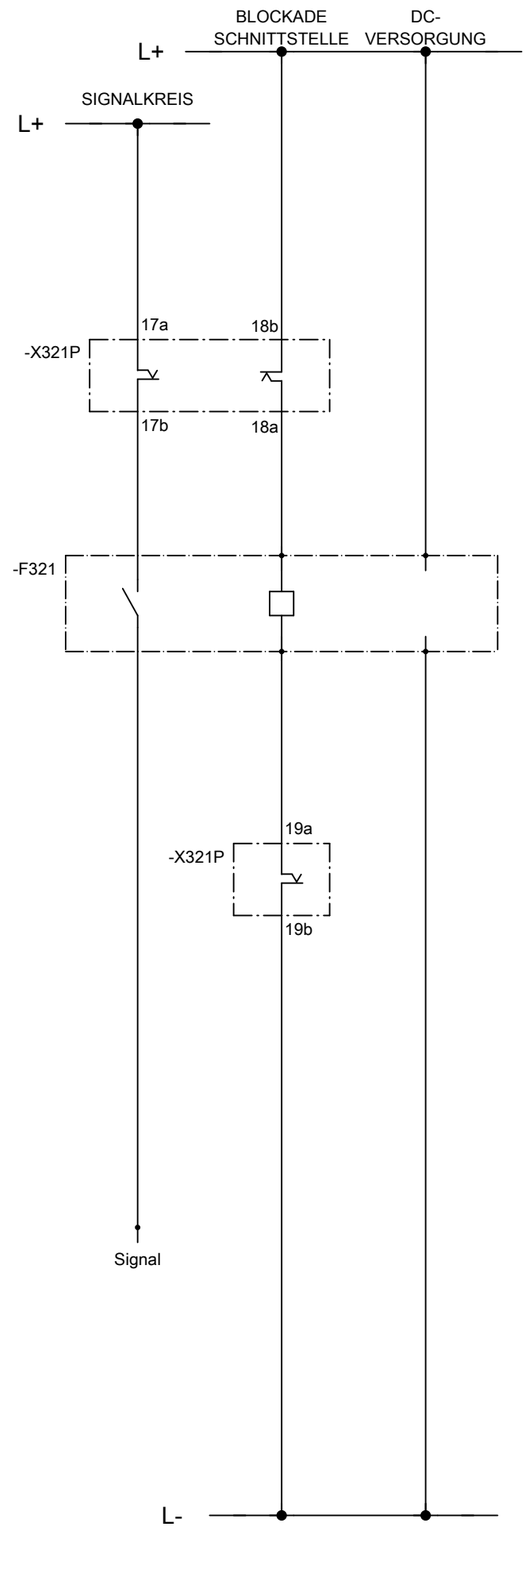

-X321P

Digitaler Differentialschutz für 30-kV-Schienen an Transformatorenbänken

F19/4

Stiftlänge	lang										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRÜFSTECKER	3069480	FTP-2/F19
	mittel																						
	kurz	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Anschluss		1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	12b	13b	14b	15b	16b	17b	18b	19b			
Prüfbuchse			(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)			
		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)				
Brücke	quer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	längs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	quer	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Prüfbuchse		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)			
			(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)				
Anschluss		1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a			
Anschluss		1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	12b	13b	14b	15b	16b	17b	18b	19b	PRÜFSTECKLEISTE	3069445	PTWE 6-2/F19
Brücke		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Brücke		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Anschluss		1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a			
Anschluss-Bezeichnung		IN OS	IL1 OS	IL2 OS	IL3 OS	IN MS	IL1 MS	IL2 MS	IL3 MS				Block. Diff	L+A OS	L-A OS	L+A MS	L..A MS	Signal	L+	L-		**Art. Nr.**	**Art. Bez.**

		Datum letzte Aend.	05.06.2014	PHOENIX CONTACT	Digitaler Differentialschutz für Transformatoren Anschaltungsbeispiel	Projektnummer:	&EFA = + F19 / 2
		Letzter Bearbeiter	Hong-Phat Le				
		Erstelldatum	02.04.2014			Anmerkungen: VARIANTE F19/2	Blatt von 56
Index	Rev. Bezeichnung	Ersteller	Hong-Phat Le				